

FILTRO PURA® RO16078

GUGLIELMI

MADE IN ITALY

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Cartuccia monouso ad attacco rapido, con filtrazione mediante tecnologia Carbon Block addizionato con ioni argento; grado di filtrazione 0.5 µm. Filtro a carbone attivo per dechlorazione e chiarificazione acqua potabile. La filtrazione permette la riduzione del contenuto di cloro, dei composti organici, di odori/sapori sgradevoli dall'acqua.

Grazie alla presenza degli ioni argento, l'azione antibatterica a valle del sistema di trattamento è garantita.

La cartuccia filtro PURA® è stata certificata dal TIFQ LAB, e risponde in maniera completa agli elevati standard qualitativi previsti dalla legislazione italiana in merito agli impianti di trattamento delle acque potabili, con particolare riferimento al DM 25/2012.

Quick-connect disposable cartridge with filtration by means of Carbon Block technology with silver ions added; filtration degree 0.5 µm. Activated carbon filter for dechlorination and clarification of drinking water. Filtration enables the reduction of chlorine content, organic compounds and unpleasant odours/flavours from the water.

Thanks to the presence of silver ions, antibacterial action downstream of the treatment system is guaranteed.

The PURA® filter cartridge has been certified by the TIFQ LAB, and fully complies with the high quality standards required by Italian legislation on drinking water treatment plants, with particular reference to Italian Ministerial Decree 25/2012.

AVVERTENZE WARNINGS

Si consiglia la sostituzione della cartuccia alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso in uscita sia troppo lento. La sostituzione della cartuccia deve comunque avvenire entro 10 mesi dall'attivazione.

Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo. Per attivare correttamente la cartuccia, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti prima di prelevarla per bere.

We recommend replacing the cartridge at the end of its rated autonomy, or if the outflow is too slow. The cartridge must in any case be replaced within 10 months from activation.

Before removing the filter cartridge, close the upstream water inlet and relieve the circuit pressure by opening the tap. To activate the cartridge correctly, open the inlet valve and draw for at least five minutes before drawing it for drinking.

TUTELA AMBIENTALE ENVIRONMENTAL PROTECTION


Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).

Si consiglia di seguire le istruzioni per la corretta separazione dei materiali e la relativa differenziazione dei rifiuti.

Dispose of the used cartridge according to Decision 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

Please follow the instructions for proper separation of materials and waste sorting.

IMMAGINE/DISEGNO TECNICO IMAGE/TECHNICAL DRAWING

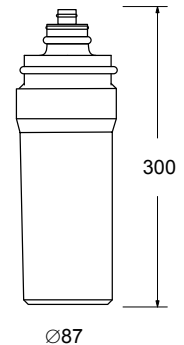

CERTIFICAZIONI APPROVALS

Conforme alla regolamentazione ICIM 0415CS prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua destinata al consumo umano (compreso DM 174/2004 e DM 25/2012 come da test di laboratorio Tifq Lab), KIWA KUKreg4 e WRAS.

Prodotto in Italia da azienda certificata ISO 9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente) e MOCA.

Conforms to ICIM regulation 0415CS products and components used in contact with water intended for human consumption (including DM 174/2004 and DM 25/2012 as per Tifq Lab tests), KIWA KUKreg4 and WRAS.

Manufactured in Italy by an ISO 9001:2015 (quality), ISO 14001:2015 (environment) and MOCA certified company.



VISUALIZZA LE ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
SEE DISPOSAL INSTRUCTIONS


FILTRO PURA® RO16078

GUGLIELMI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUTONOMIA AUTONOMY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE OPERATIVA WORKING PRESSURE	PORTATA FLOW RATE
10.000 litri la capacità può variare in base all'acqua in ingresso e alle portate <i>capacity may vary depending on incoming water and flow rates</i>	Min 4°C - Max 30°C Min 40°F - Max 86°F	Min 2 - Max 6 bar Min 0,2 - Max 0,6 MPa	3 l/min

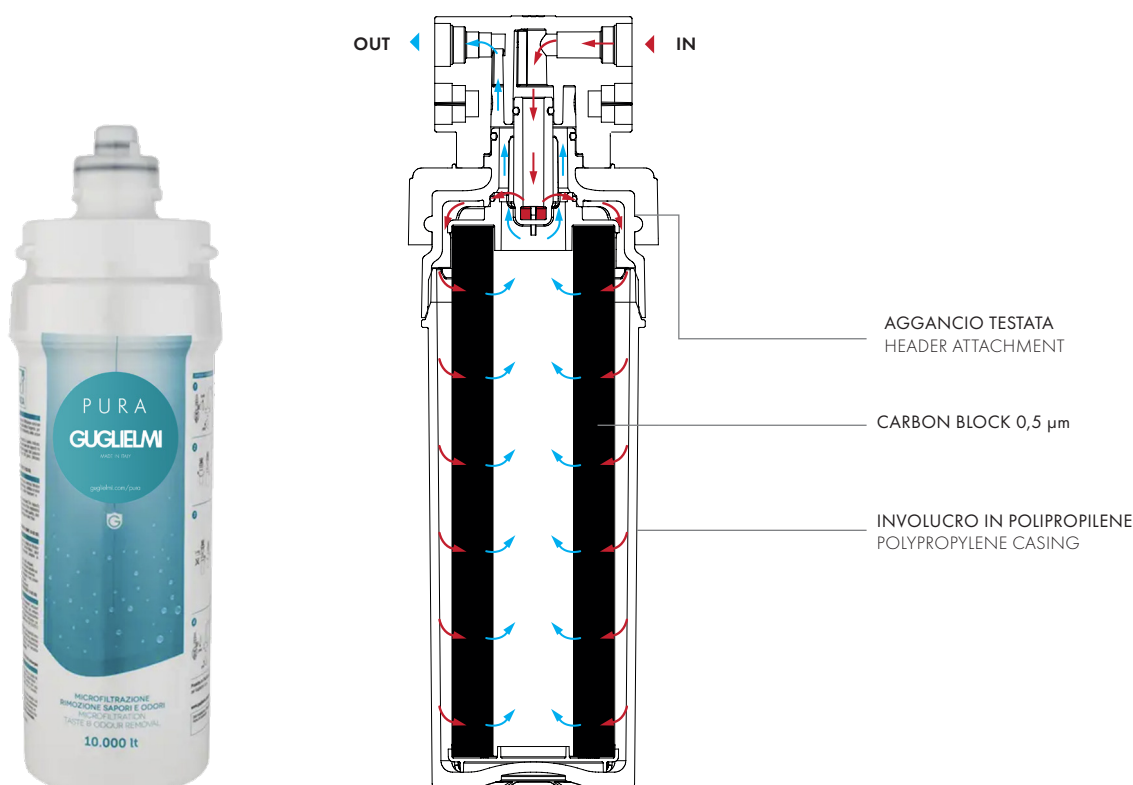

VERIFICA VARIAZIONE PARAMETRI VERIFICATION OF PARAMETER VARIATIONS

PARAMETRO PARAMETER	RIF. NORMATIVO D.LGS 31/2001 REF. LEGISLATIVE DECREE 31/2001	ACQUA NON TRATTATA TESTING WATER QUALITY	ACQUA TRATTATA TREATED WATER QUALITY	NOTA NOTE
microplastiche <i>microplastics</i>	—	valore iniziale (100%) <i>initial value (100%)</i>	riduzione 85-90% <i>reduction 85-90%</i>	—
pH	≥ 6,5 e ≤ 9,5	≥ 8,2 e ≤ 8,3	≥ 8,1 e ≤ 8,4	—
colonie batteriche totali <i>total bacterial colonies</i> 22°C e a 36°C	—	100 UFC/ml (22°C) 20 UFC/ml (36°C)	100 UFC/ml (22°C) 20 UFC/ml (36°C)	verifica dopo 60 giorni di non utilizzo <i>check after 60 days of non-use</i>
cloro libero <i>chlorine</i>	0,20 mg/l	1,00 mg/l	≥ 0,1 e ≤ 0,2 mg/l	riduzione dell'85% <i>85% reduction</i>
conducibilità <i>conductivity</i>	2500 µS/cm - 20°C	≥ 350 e ≤ 400 µS/cm	≥ 320 e ≤ 390 µS/cm	—